



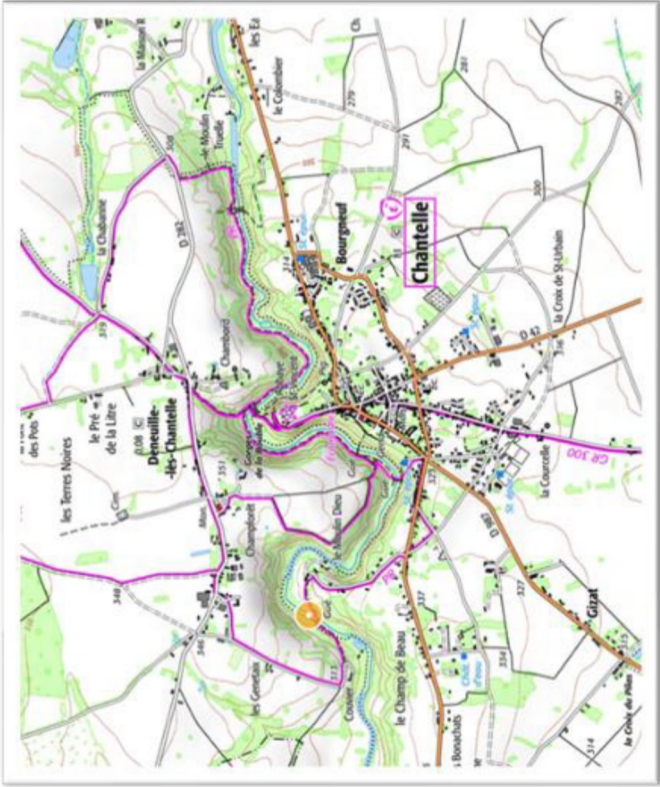


Période analysée : du 01/10/2024 au 30/09/2025

Variables thermiques générales		
T°C instantanées		
Ti min	1,3	
Ti max	26,5	
AT i	25,2	
Ajmax Ti	12,7	
D Ajmax Ti	08/08/2025	
T°C moy. journalières		
Tmj min	1,9	
Tmj max	24,1	
AT mj	22,2	
D Tmj max	01/07/2025	
T°C sur la période		
Tmp	12,4	
Tm30j max	21,3	
Dd Tm30j max	19/06/2025	
Df Tm30j max	18/07/2025	

Prérendum thermique TRF		
Plage de confort		
Nbj Tmj 4-19	314	
%j Tmj 4-19	86	
T°C < à la plage de confort		
%j Tmj <4	4	
Dd Tmj <4	13/01/2025	
Df Tmj <4	16/02/2025	
T°C > à la plage de confort		
%j Tmj >19	10	
Nb Ti >19	1018	
Nb sq Ti >19	51	
Nbmax Ti csf >19	424	
Seuil létal		
Nb Ti ≥25	34	
Nb sq Ti ≥25	6	
Nbmax Ti csf ≥25	9	

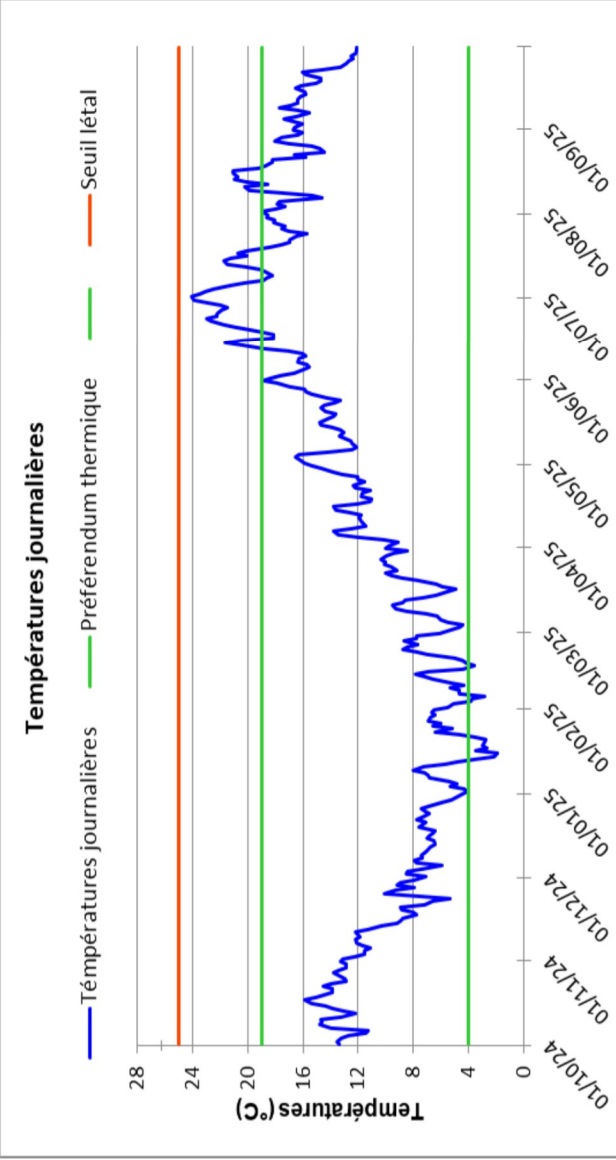



Nombre d'heures journalières hors plages de confort

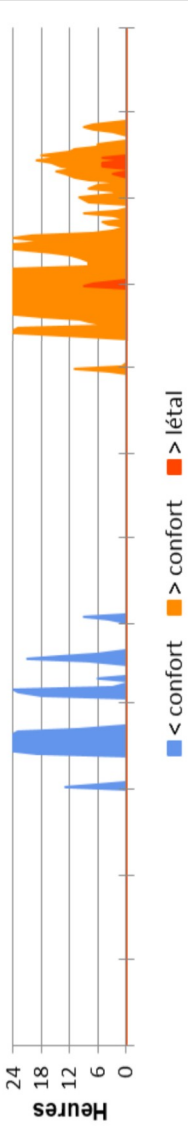

EVALUATION: INCOMPATIBLE

La sonde installée à Chantelle a probablement enregistré au plus fort de l'été 2025 la température d'une poche d'eau très faiblement alimentée. Le régime thermique est logiquement jugé "incompatible", caractérisé par des Ti max dépassant nettement le seuil létal de la truite fario, des Tmj max dépassant de plus de 5°C le seuil de confort, et la Tm30j max la plus élevée relevée depuis le début du suivi, dépassant d'environ 3,5°C le seuil à partir duquel les premiers impacts sur les populations de truites farios sont généralement observés. Les valeurs hivernales sont moins contraignantes puisqu'aucune valeur potentiellement létale n'a été relevée. Finalement 10% des Tmj dépassent 19°C, réparties en 51 séquences pouvant atteindre 18 jours consécutifs.

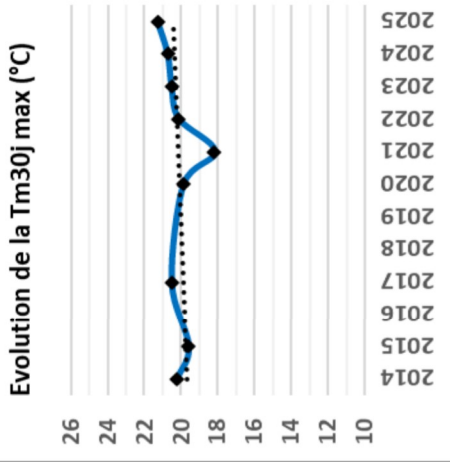

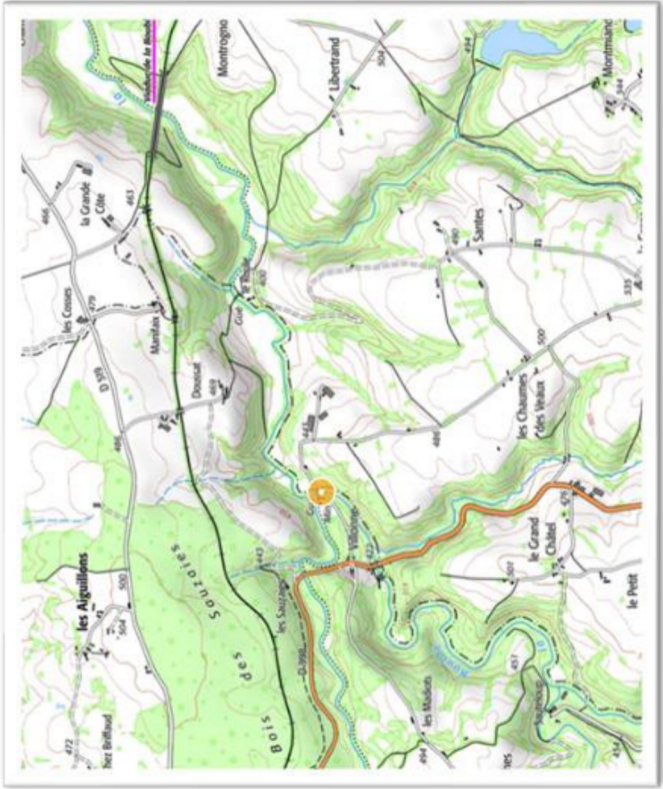

Période analysée : du 01/10/2024 au 30/09/2025

Variables thermiques générales	
T°C instantanées	
Ti min	2,0
Ti max	22,0
AT i	20,0
Ajmax Ti	5,7
D Ajmax Ti	11/04/2025
T°C moy. journalières	
Tmj min	3,0
Tmj max	20,0
AT mj	17,1
D Tmj max	30/06/2025
T°C sur la période	
Tmp	11,5
Tm30j max	17,8
Dd Tm30j max	20/06/2025
Df Tm30j max	19/07/2025

Préférendum thermique TRF	
Plage de confort	
Nbj Tmj 4-19	344
%j Tmj 4-19	94
T°C < à la plage de confort	
%j Tmj <4	3
Dd Tmj <4	30/12/2024
Df Tmj <4	05/02/2025
T°C > à la plage de confort	
%j Tmj >19	2
Nb Ti >19	285
Nb sq Ti >19	29
Nbmax Ti csf >19	20
Seuil légal	
Nb Ti ≥25	0
Nb sq Ti ≥25	0
Nbmax Ti csf ≥25	0

